


Aabenraa-Rødekre Fjernvarme  
A.m.b.a



ENERGIPIIL

Torsdag d. 2. oktober 2014

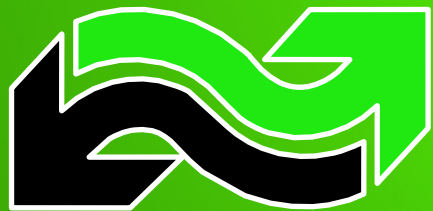

# Energipil 2. oktober 2014



## Fælles parametre for de fleste anlæg

- Pil, der ikke er påbegyndt formuldning eller forvitring.
- Pil, der ikke indeholder sten, jord og/eller andre fremmedlegemer.
- Pil, der er skåret og ikke knust

# Energipil 2. oktober 2014



## Parametre, der kan være forskellige fra anlæg til anlæg


- Grovheden i flisen
- Følsomhed overfor ”strittere”.
- Fugtigheden i flisen

# Energipil 2. oktober 2014



## Hvorledes sikres parametrene


- Pilen lagres på fast bund uden sten og jord
- Undgå at pilen påbegynder forrådnelse i stakken ved evt. at lagre indendørs og/eller vende lidt i stakken
- Have tanke på at anvende de rigtige høstmaskiner
- Sidst men ikke mindst: Sikre en god dialog med varmegærkerne omkring anlæggenes muligheder

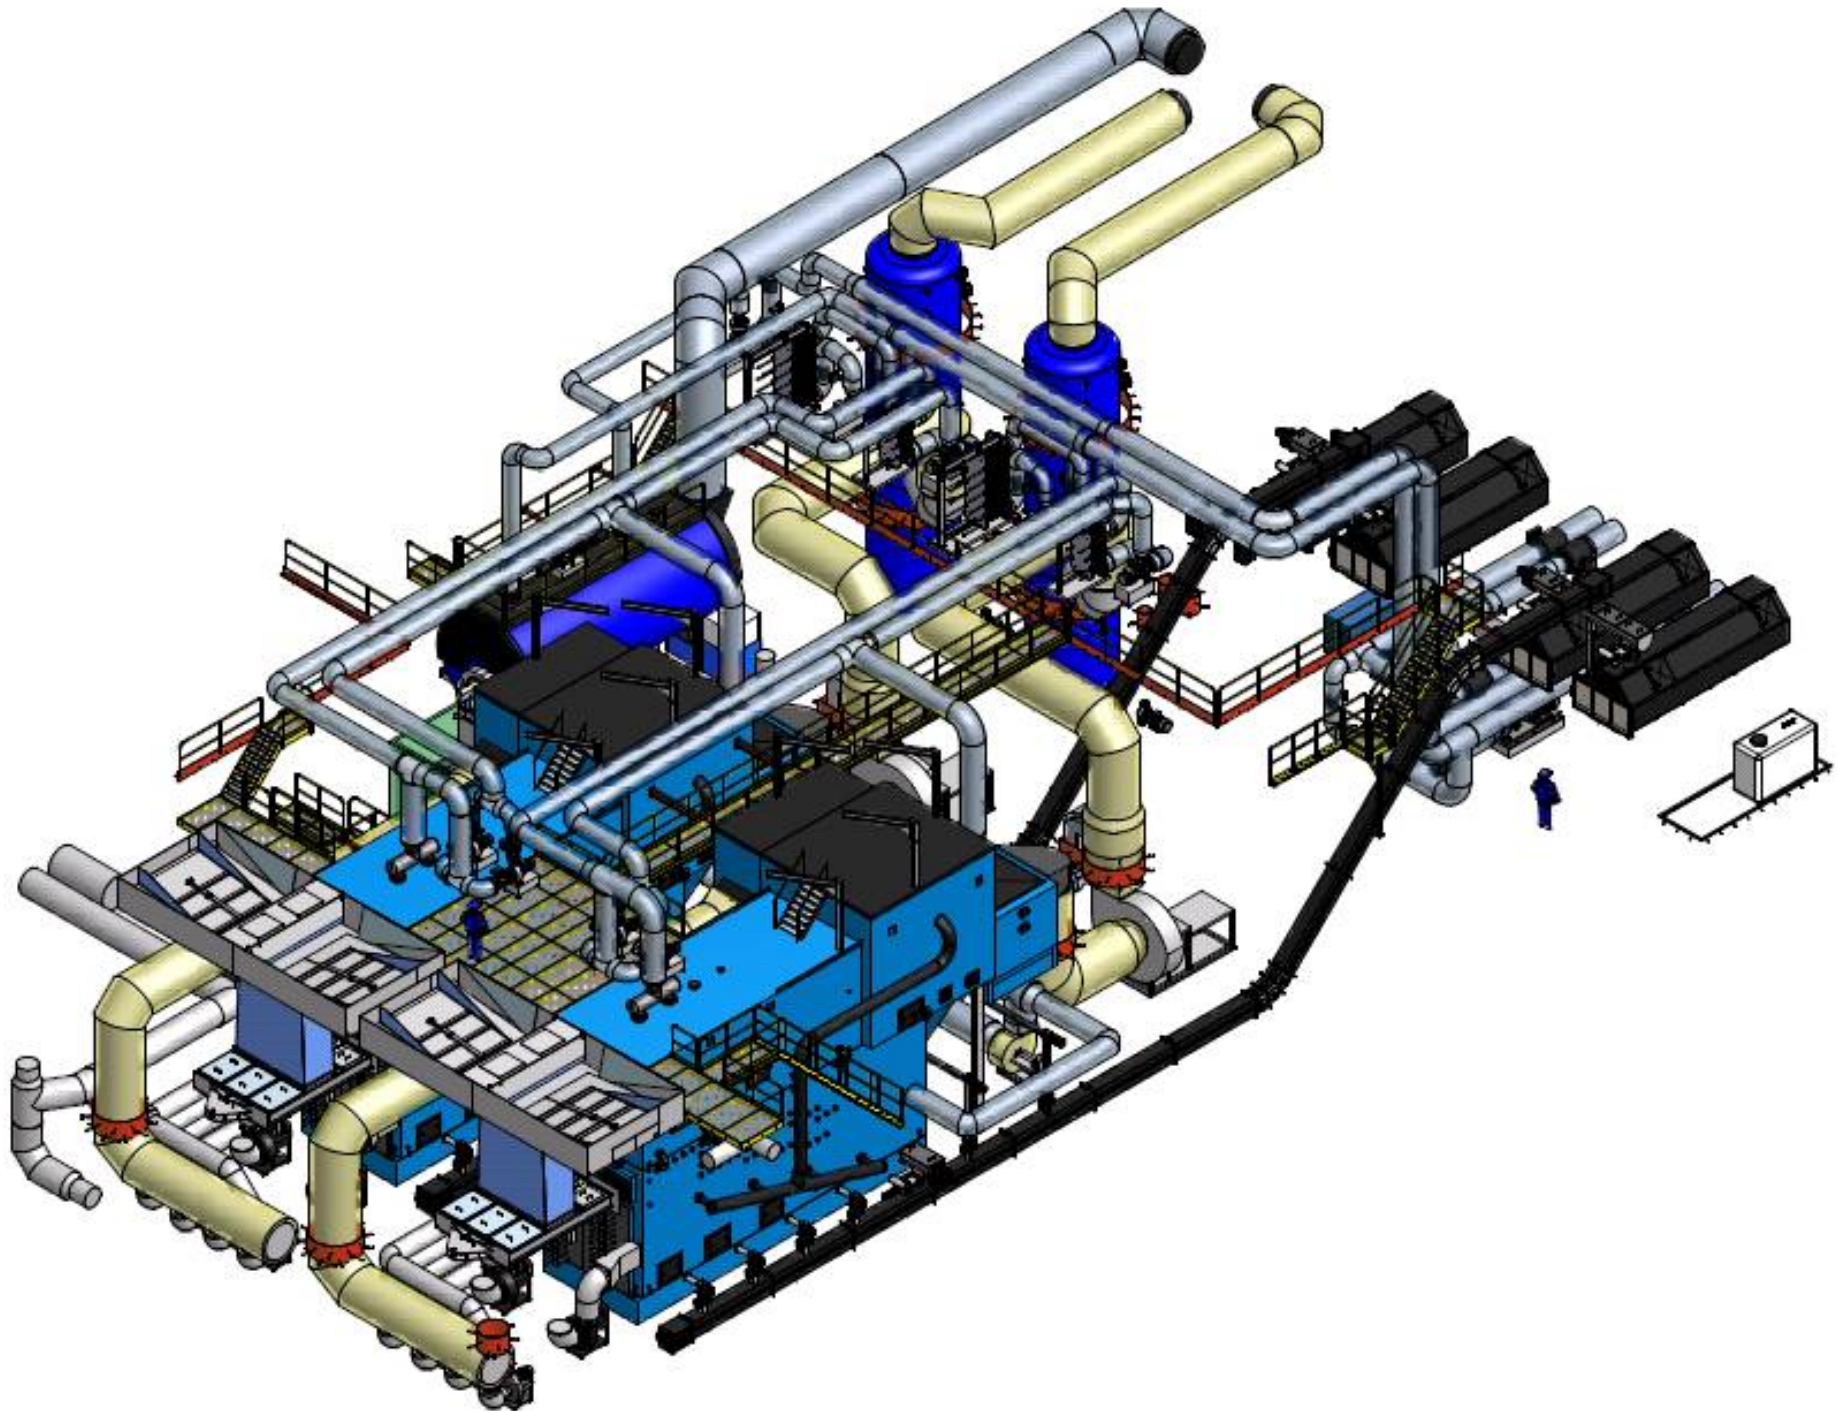

# Brændselsforbrug Egelund



116.000 m<sup>3</sup> flis årligt

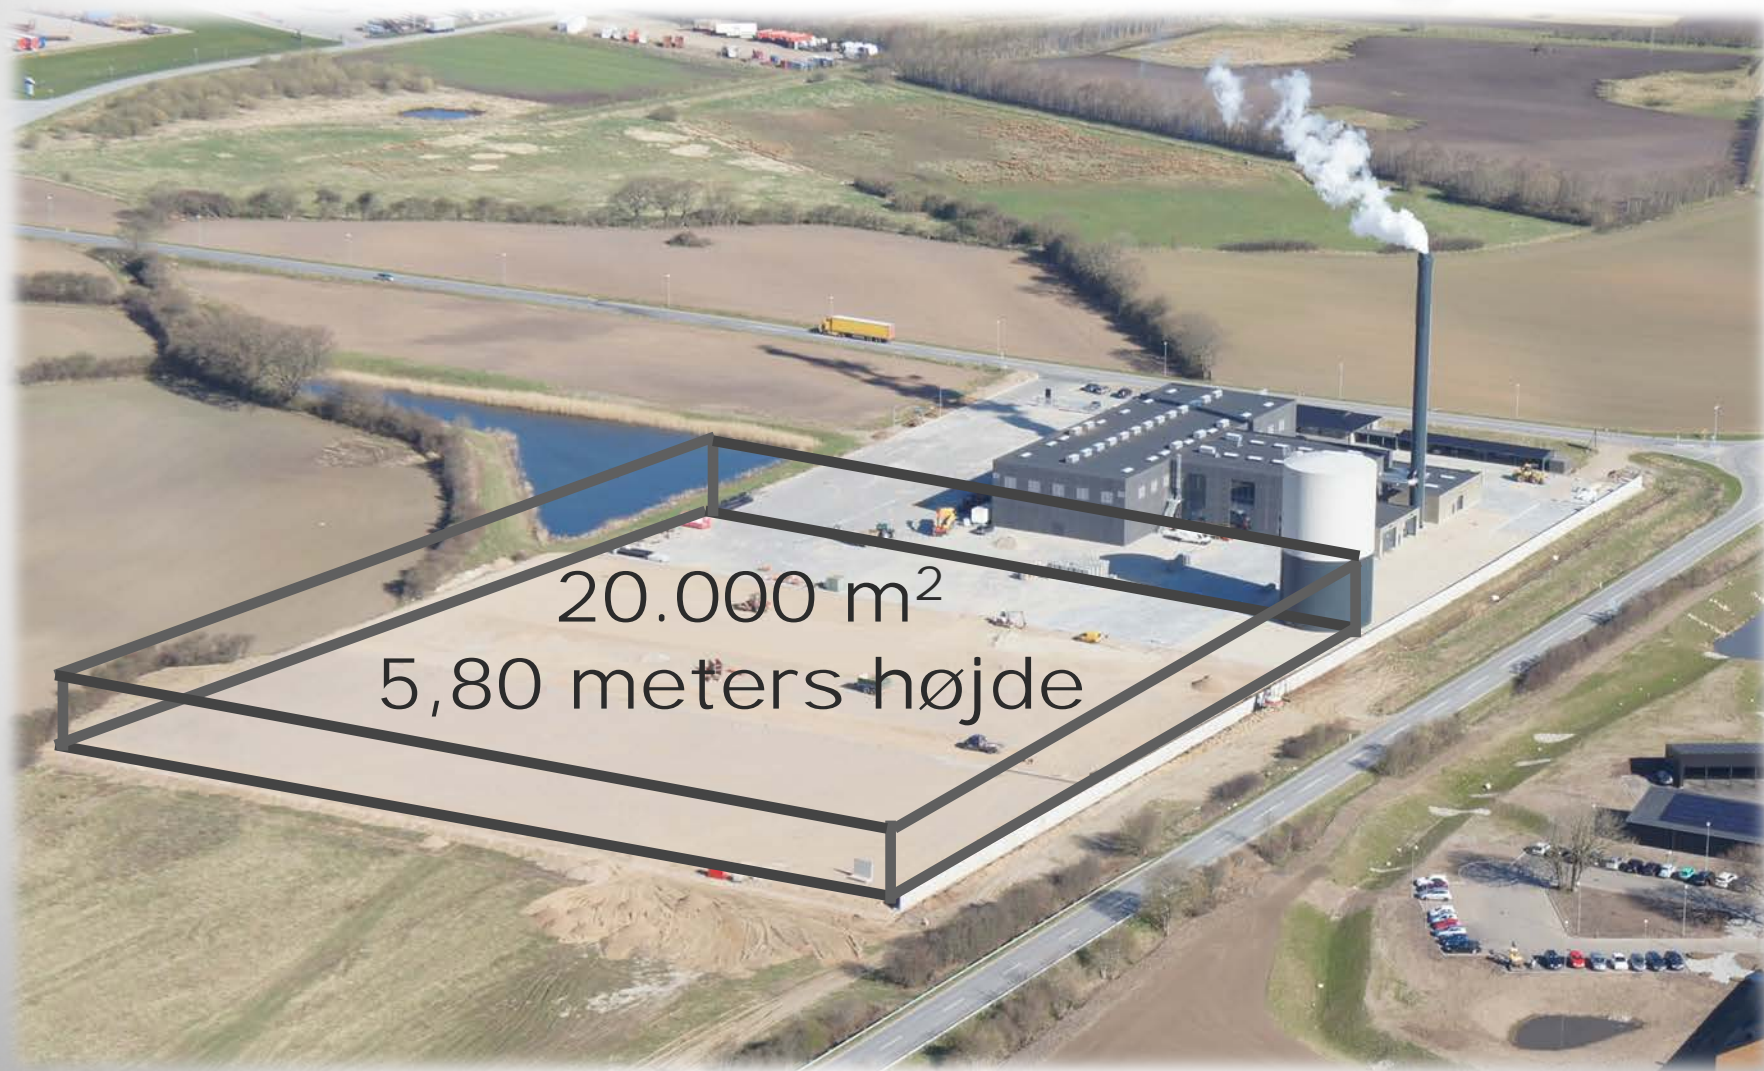

20.000 m<sup>2</sup>

5,80 meters højde

Spørgsmål?

